


# COMO MISTURAR

**BRAVECTO**<sup>®</sup>  
*injetável*

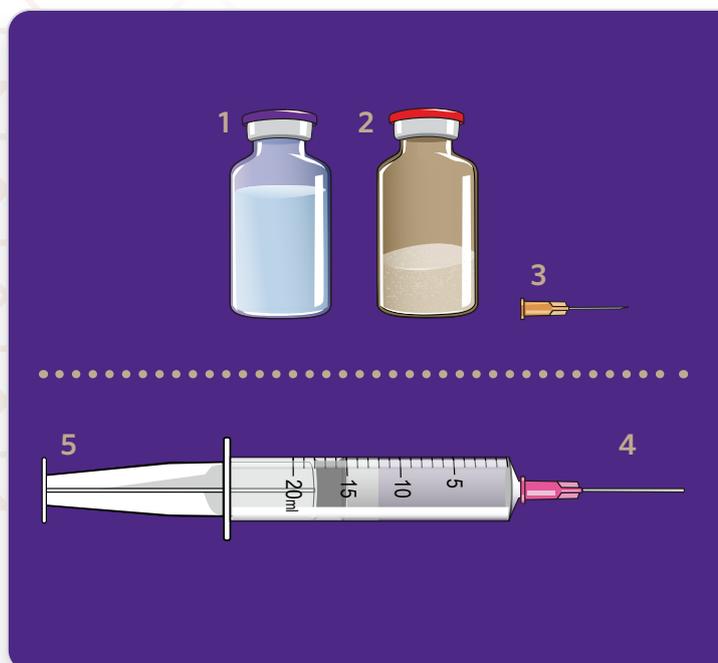

## A embalagem contém:

- Frasco de solvente estéril (1)
- Frasco de pó de fluralaner (2)
- Agulha de ventilação (25 G) (3)
- Folheto informativo


## Deve ter consigo:

- Agulha estéril de transferência (18 G)(4)
- Seringa estéril de 20 ml para transferência (5)

Para assegurar a eficácia do tratamento, é importante misturar corretamente a suspensão antes da injeção e utilizar os tamanhos de seringas e agulhas indicados no folheto informativo.




**1** Comece por agitar o frasco do pó de fluralaner para desfazer quaisquer agregados, anteriormente à reconstituição.

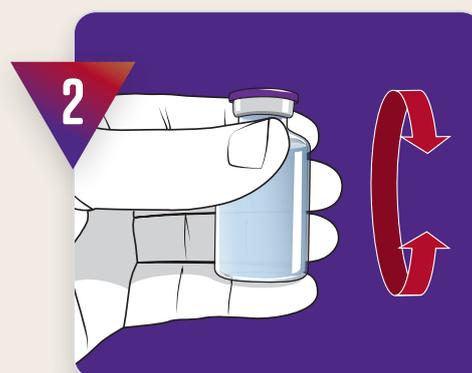

**2** Inverta o frasco do solvente pelo menos 3 vezes, até ficar visivelmente uniforme. O conteúdo do frasco de solvente é uma solução viscosa límpida a opaca.


*As instruções continuam na folha seguinte...*

# COMO MISTURAR O BRAVECTO® injetável

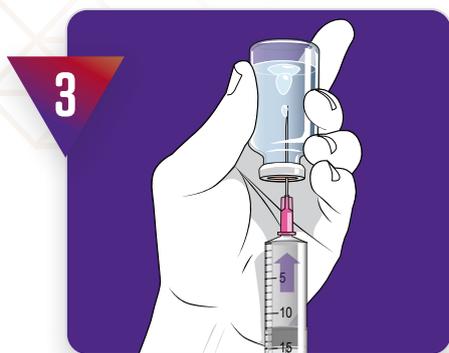


Remova a cápsula roxa do frasco do solvente estéril. Utilizando uma agulha de 18 G e seringa de 20 ml, injetar até 14 ml de ar no frasco do solvente, em seguida, retirar 15 ml de solvente do frasco.

É importante notar que o frasco contém mais solvente do que o necessário para a reconstituição.

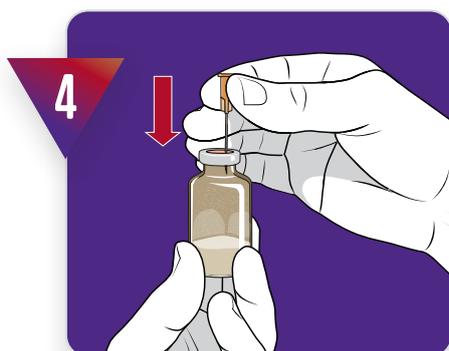

Remova a cápsula vermelha do frasco de pó de fluralaner. **Insira a agulha de ventilação de 25 G** no topo deste frasco.

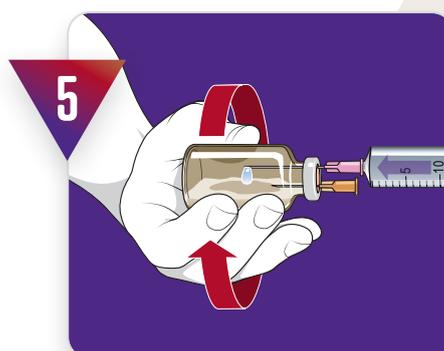

Transfira lentamente o solvente para o frasco do pó de fluralaner, **enquanto o frasco é rodado horizontalmente na sua mão**, para garantir o humedecimento completo do pó.



Assim que o solvente tiver sido adicionado, remova a agulha de ventilação e a agulha de transferência do frasco do pó de fluralaner e descarte as agulhas.



**Agite o frasco vigorosamente, durante pelo menos 30 segundos**, até se formar uma suspensão completamente homogênea do fluralaner e solvente. **Antes de cada utilização, agitar vigorosamente o frasco com o medicamento veterinário reconstituído durante pelo menos 30 segundos para obter uma suspensão uniforme.**

O BRAVECTO injetável pode ser armazenado a temperatura inferior a 30°C durante 3 meses após reconstituição. Descarte o frasco com a suspensão reconstituída após 20 perfurações da tampa ou se a suspensão tiver sido preparada há mais de 3 meses.

Para mais detalhes, veja o vídeo com as instruções de preparação em: <https://mix.bravecto.com/>



RCMV do  
BRAVECTO®  
Injetável

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.  
All rights reserved. PT-BRV-231200011

 **MSD**  
Animal Health